


JELMAGYARÁZAT

- Szénhidrogén vezeték szabadon szerelve
- Szénhidrogén vezeték földben szerelve
- Gömbcsap

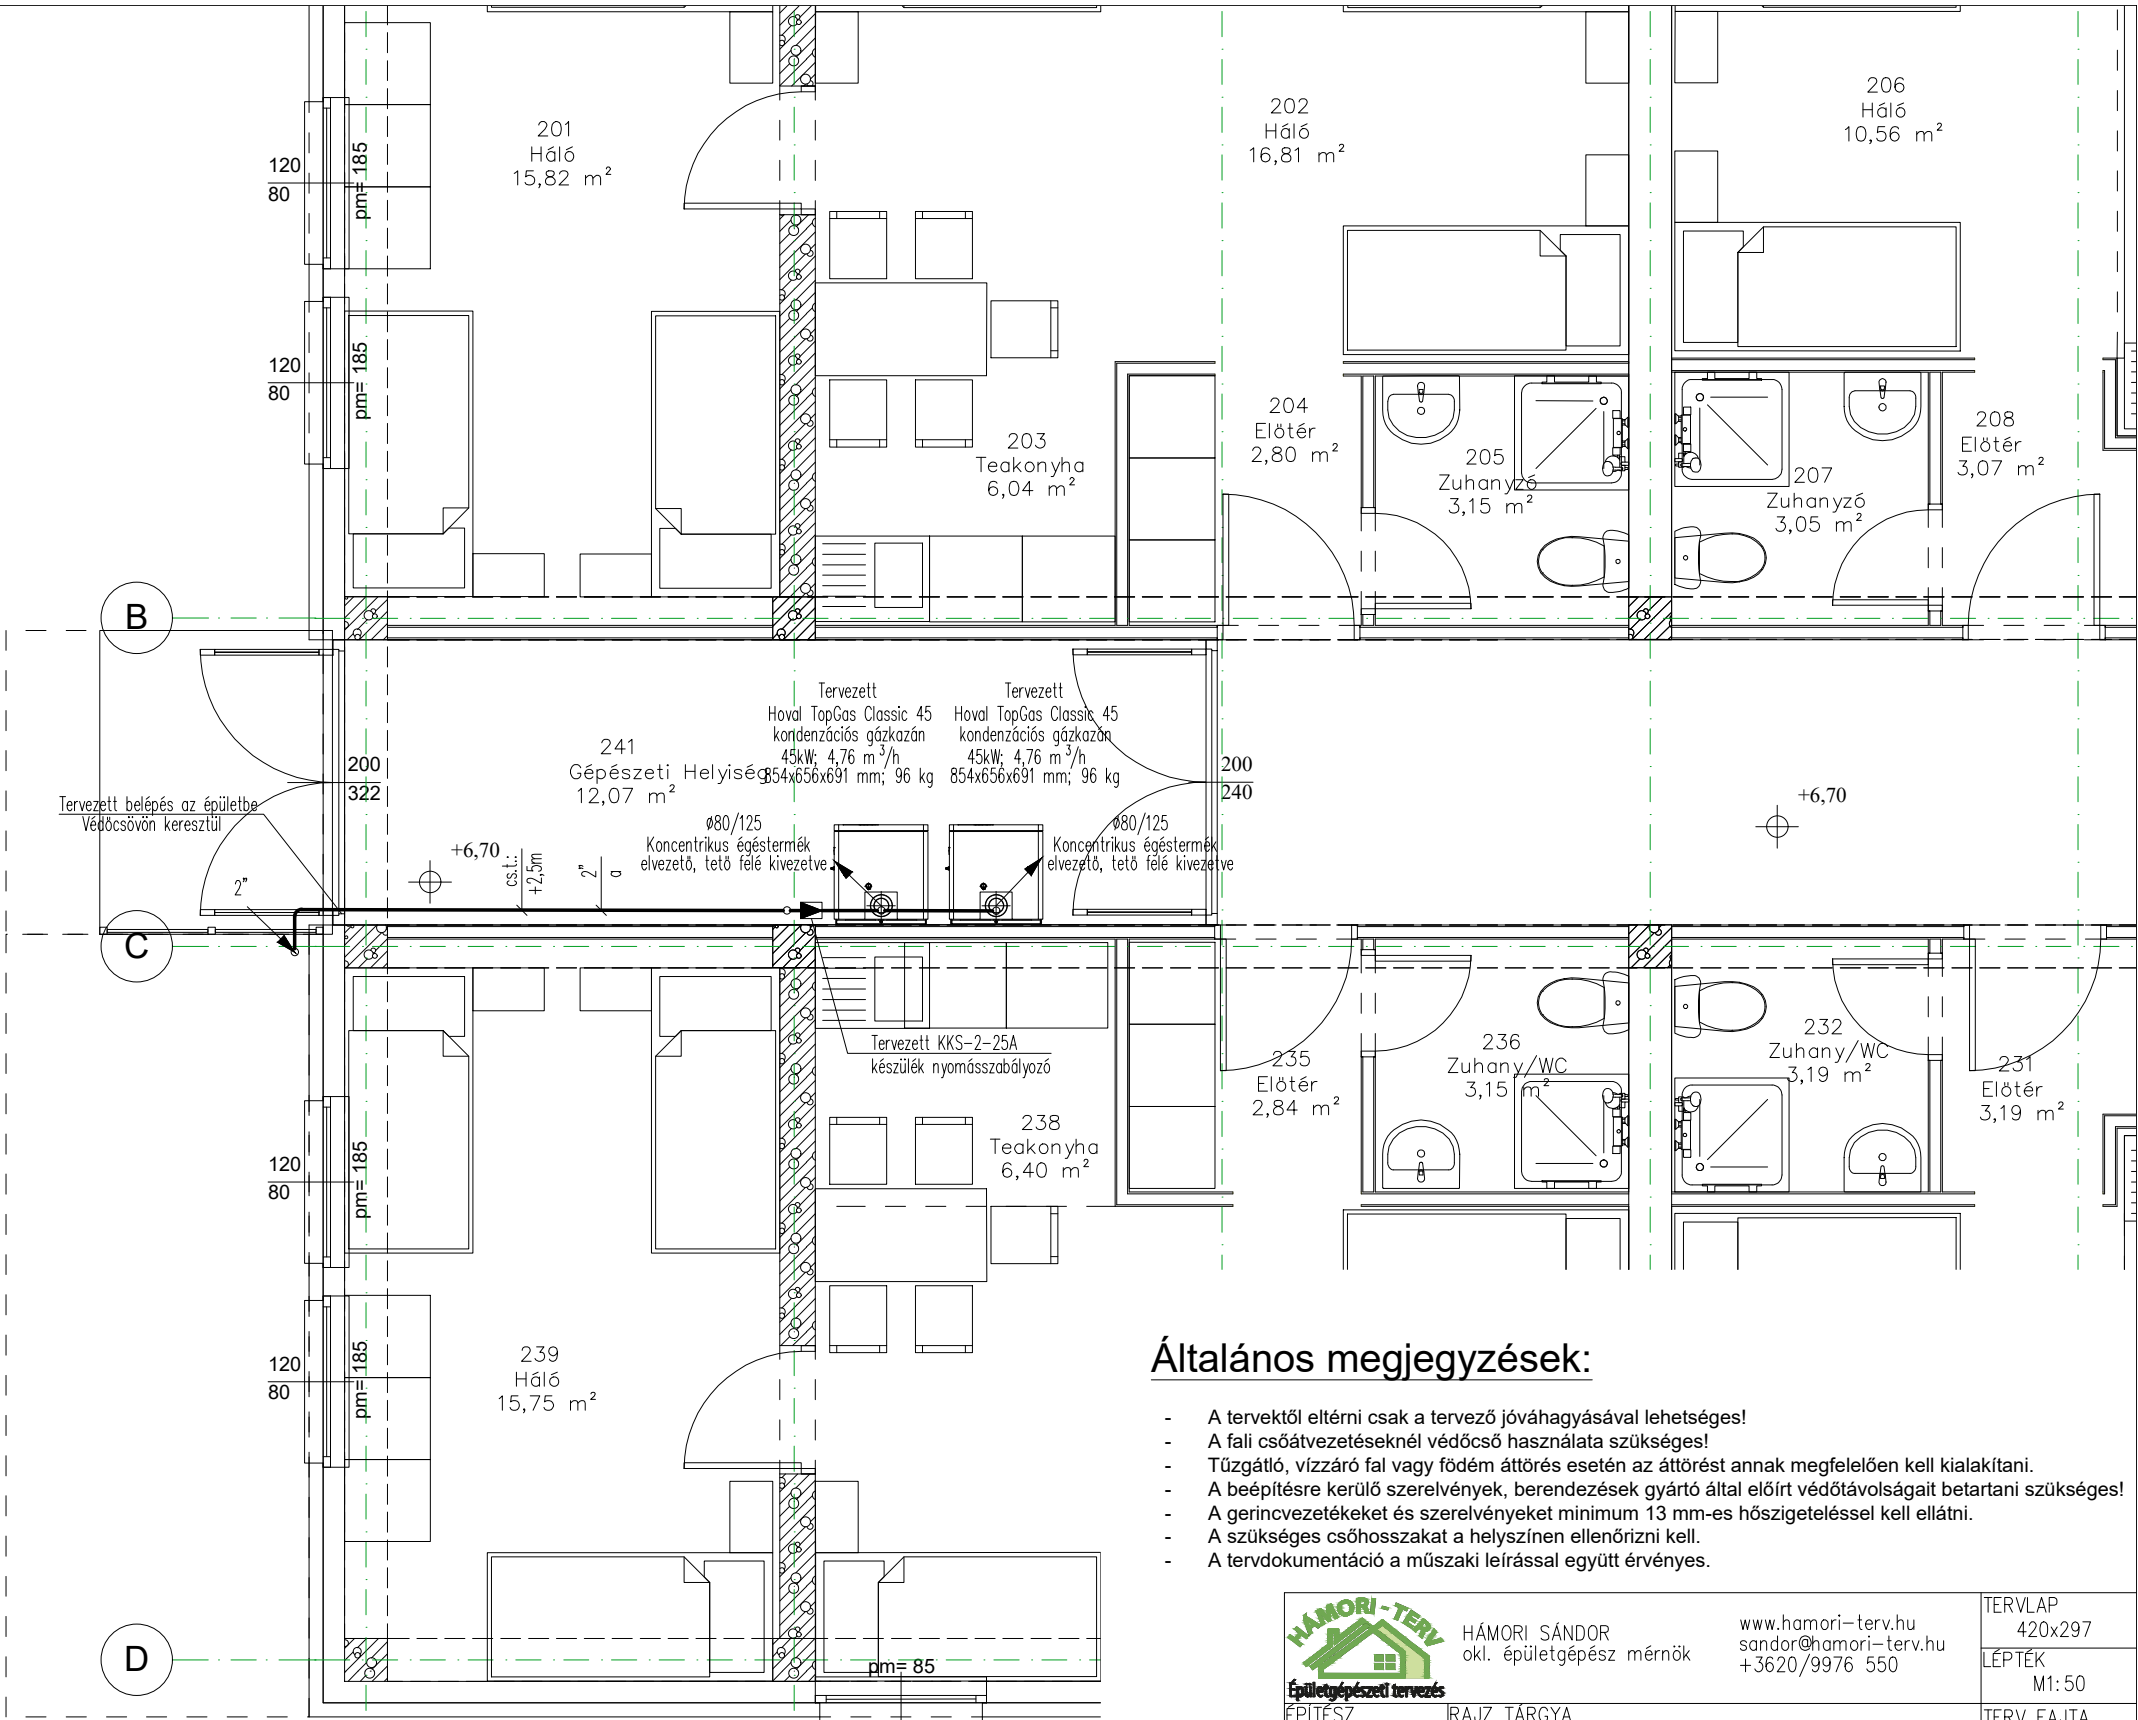

Általános megjegyzések:

- A tervekől eltérni csak a tervező jóváhagyásával lehetséges!
- A fali csőátvezetéseknel védőcső használata szükséges!
- Tűzgátló, vízzáró fal vagy födém áttörés esetén az áttörést annak megfelelően kell kialakítani.
- A beépítésre kerülő szerelvények, berendezések gyártó által előírt védőtávolságait betartani szükséges!
- A gerincvezetéseket és szerelvényeket minimum 13 mm-es hőszigeteléssel kell ellátni.
- A szükséges csőhosszakat a helyszínen ellenőrizni kell.
- A tervdokumentáció a műszaki leírással együtt érvényes.

	HAMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök		www.hamori-terv.hu sander@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP 420x297
	ÉPÍTÉS		RAJZ TÁRGYA	LÉPTÉK M1:50
AUTOMATIKA		MEGRENDELŐ		TERV FAJTA
		Hajdúnánás Városi Önkormányzat H-4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1.		Kiviteli
MUNKATÁRSAK		FELELŐS TERVEZŐ ALÁÍRÁS		KELT
Deák Dávid		Hámori Sándor G-09-01180		2020.08.
				RAJZSZÁM
				GG-03