

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----


3x400/230 V, 50 Hz  
In = 50 A  
Iz = 10 kAe/fI/sec  
Igyűjtősin = 50 A

Védettség: IP41  
Aramtűrés elemi védelem : TN-S rendszer + EPH hálózati  
Tűkozas: acéltürelmez fűtőszekrény  
maszkolt rendszer, átlátszó ajtóval

"VK" jelű 0,4 kv-s Konyha elosztó

Figyelemztető felirat:  
"VIGYÁZZ! 400 V !"  
Tűzoltás csak CO2-vel !

Csatl.3.oldalhoz Allandó üz. ák. Csatl.5.oldalhoz

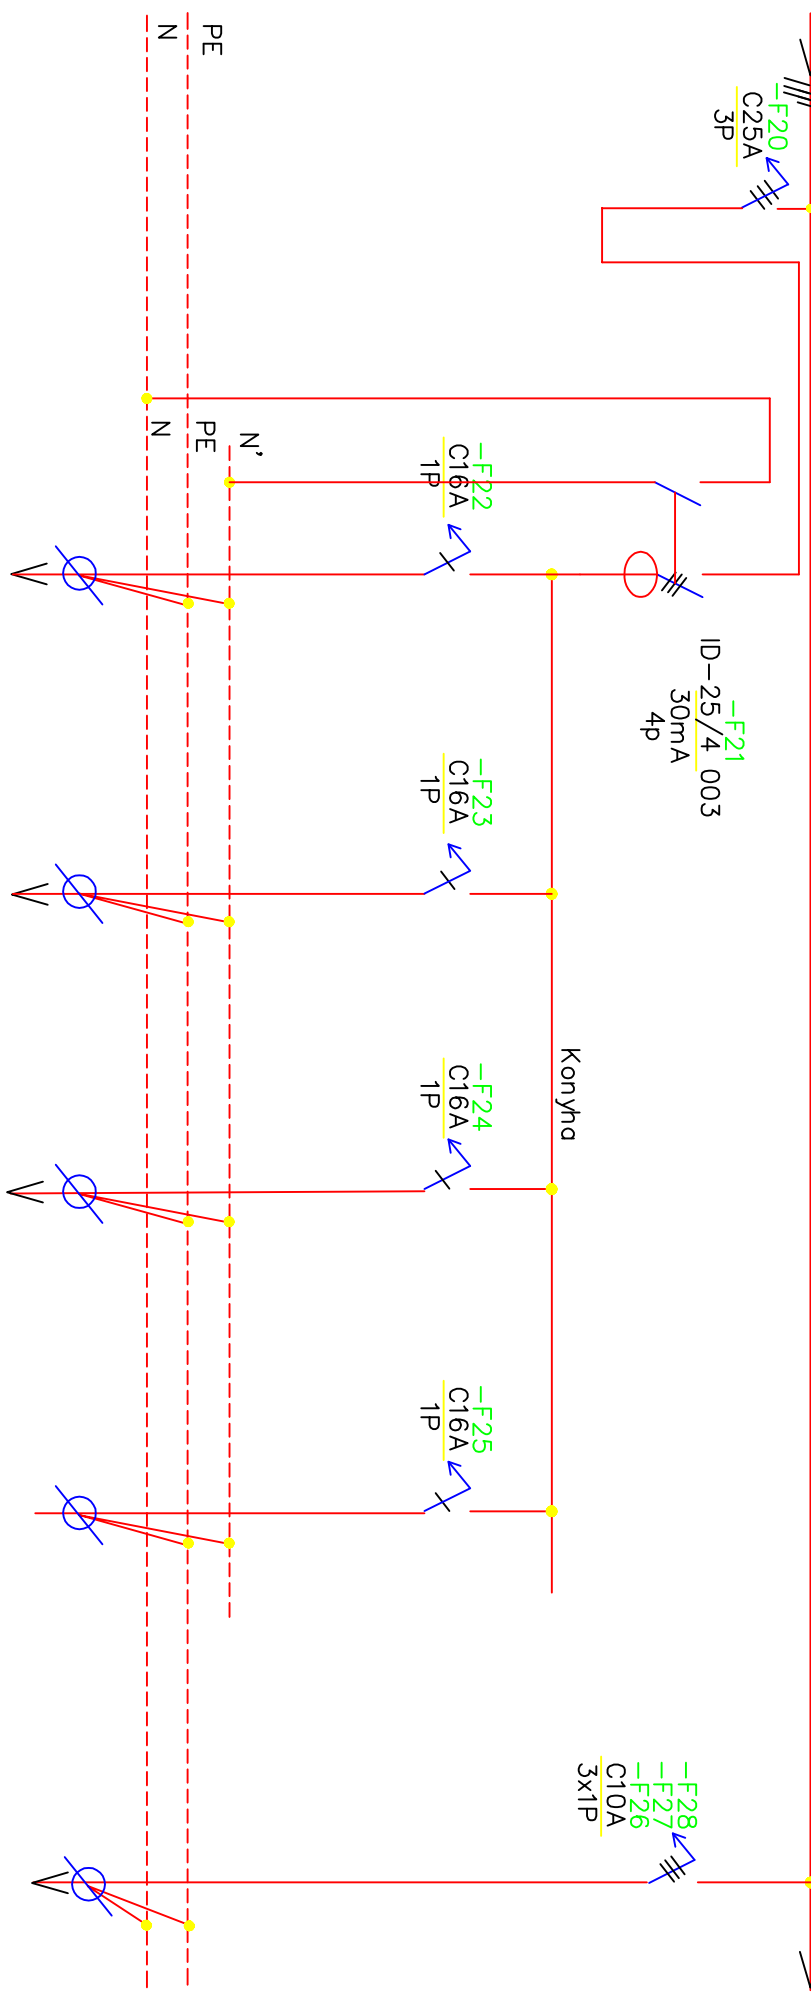

Jelen terveken szereplő elosztóberendezései az MSZ EN 61439-1:2012 és -2:2010 valamint -3:2013 szabvány "Ellenőrzött elosztóberendezésekre" vonatkozó kritériumainak teljes mértékben megfeleltetve kell készíteni.

Mezőszám															
Létezési szám	17.	18.	19.	20.	21.	22.									
Megnevezés	TANÁRLÉTREKŐZŐ DUGALJ	ÉTREKŐZŐ DUGALJ	ÁLTALÁNOS DUGALJ	TART.	HÜTŐ DUGALJ										
Teljesítmény (kW)						3X0,6									
Védőcső/csanoma		Ø16MM-SSYMALENVEDŐCSŐ H07V-U	Ø16MM-SSYMALENVEDŐCSŐ H07V-U	Ø16MM-SSYMALENVEDŐCSŐ H07V-U	-	3XØ16MM-SSYMALENVEDŐCSŐ H07V-U									
Kábel típus															
Kereszm.(mm2)	-	3X2,5	3X2,5	3X2,5	-	3X3X2,5									

A tervezett műszaki megoldások a tervező szellemi tulajdonát képezik és ezért szigorú jogvédelem alatt állnak.

Tervező:	Csanda Ferenc	V-04-243-97	<b>Genda Service</b>	Tervező:		Létesítmény:	Hajdúszentpéter Városi Önkormányzat	Berend.jel:	"VK"	Berend.típus:	SCIRACK
Szerkesztő:	Csanda Ferenc					Tárgy:	H-4080 Hajdúszentpéter Községi Konyha felújítása 1. ütem	Munkaszám:	1811./2018.	Lapok:	6
Dátum:	2018-03. hó		Aláírás				"VK" jelű Konyhai elosztó	Egyvonalas rajz		Lap:	4.