


ALAPRAJZ M1:50

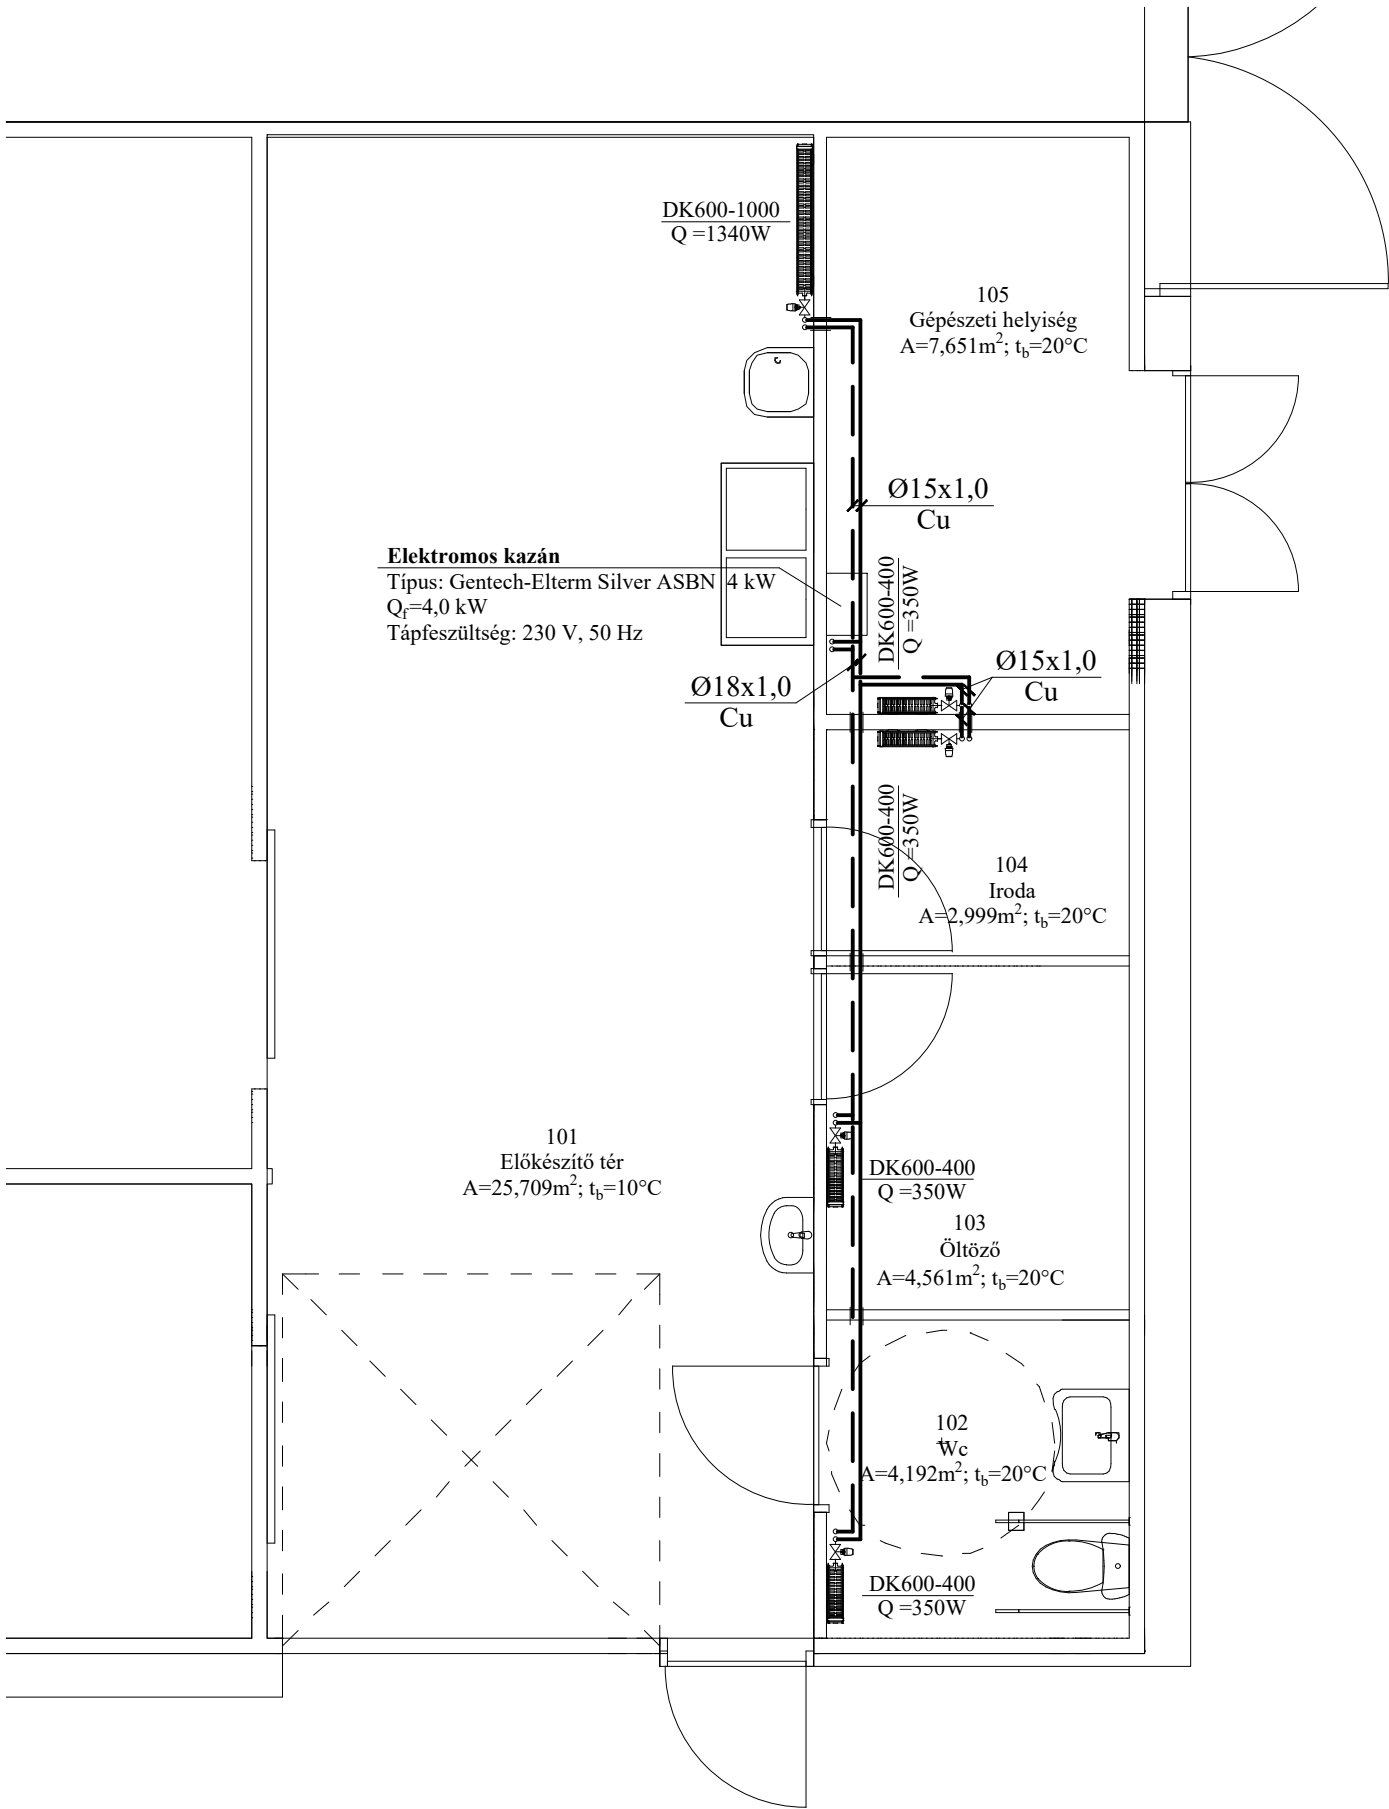


FŰTÉS SZERELÉS MEGJEGYZÉS:
A fűtési vezetékét mennyezet alatt kell megszerelni.
A fűtési hőfoklépcső 60/40°C.
A fűtési vezeték hálózatot 19mm vtg. zárt cellás hőszigeteléssel kell ellátni.

- ÁLTALÁNOS MEGJEGYZÉSEK**
- A rajzon feltüntetett méretek a helyszínen ellenőrizendők!
 - Minden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a gyártó előírásai maradéktalanul betartandóak.
 - A kivitelezés megkezdése előtt a szakági és generál vállalkozók minden esetben egyeztessék a szerelési sorrendet!
 - Az esetleges bontási munkáknál, utólagos fal és födémáttörések készítésénél fokozott figyelmet kell fordítani azok kivitelezhetőségére! A bontási munkák megkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.
 - A TÍPUSNÉVVEL MEGNEVEZETT TERMÉKEK KIVÁLTHATÓAK AZOKKAL MŰSZAKILAG ILLETVE ESZTÉTIKAILAG EGYENÉRTÉKŰEKRE!
 - A TERVEKTŐL ELTÉRNI CSAK A TERVEZŐ BELEEGYEZÉSÉVEL LEHET!
 - A KIVITELEZÉS MEGKEZDÉSE ELŐTT A TERVEZŐT ÉRTESÍTENI KELL!

Jelmagyarázat:

- Fűtés előremenő vezeték
- - - Fűtés visszatérő vezeték
- Szobatermosztát

		HÁMORI SÁNDOR okl. épületgépész mérnök	www.hamori-terv.hu sander@hamori-terv.hu +3620/9976 550	TERVLAP A3
ÉPÍTÉSZ		RAJZ TÁRGYA Hűtőház épületgépészeti kiviteli tervei 4080 Hajdúnánás Arany János u. 45. 5761/1. hrsz. Fűtés szerelés		LÉPTÉK M1:50
AUTOMATIKA		MEGRENDELŐ Hajdúnánás Városi Önkormányzat 4080 Hajdúnánás Községterület tér 1		TERV FAJTA Kiviteli
MUNKATÁRS Kodácsi Bálint		TERVEZŐ Hámori Sándor G-09-01180	ALÁÍRÁS	KELT 2018. február
				RAJZSZÁM GF-01